



230303100901

有效期至2029年01月17日

检 验 报 告

报告编号: SZ-707-2026



受检单位: 行唐县自来水管理中心

样品名称: 出厂水

检测性质: 公示

签发日期: 2026 年 8 月 17 日

行唐县疾病预防控制中心



说 明

- 1、报告无行唐县疾病预防控制中心检验检测专用章及骑缝章无效。
- 2、报告无编制人、审核人、签发人亲笔签名无效。
- 3、复制部分报告或复制报告未重新加盖行唐县疾病预防控制中心检验检测专用章无效。
- 4、报告涂改、增删无效。
- 5、检验报告只对所检样品检验项目的检验结果负责。
- 6、为保护你的利益，若对报告有争议，请于收到检验报告(以邮戳或签收日期为准)之日起15日内向本中心提出，逾期恕不受理。
- 7、检验报告未经同意不得用于广告、评优及商业宣传。
- 8、对于客户提供的样品来源信息，本中心不负责其真实性。
- 9、本中心在资质认定证书确定的能力范围内，出具数据结果时，应加盖 CMA 章。

地址：行唐县龙州镇衡阳大街 152 号

电话：0311-82981984

传真：0311-82981984

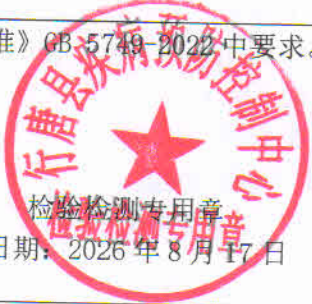
邮编：050600

行唐县疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: SZ-707-2026

含封面等共 4 页, 正文第 1 页

样品编号: SZ-707-2026	样品名称: 出厂水
收样日期: 2026. 7. 27	检验日期: 2026. 7. 27
商标: /	样品数量: 4000mL+500mL
状态/包装: 无色透明液体桶装、瓶装	规格: /
样品批号: /	
生产厂家: /	
来样方式: 送样	采/送样人: 乔晓云 胡斌
受检单位及详细地址: 行唐县自来水管理中心	行唐县朝阳路职教中心错对过
委托单位及详细地址: /	
检验方法及检验项目: 《生活饮用水标准检验方法 第 4 部分: 感官性状和物理指标》GB/T5750.4 -2023 /4.1 色度 5.1 浑浊度 6.1 臭和味 7.1 肉眼可见物 8.1 pH 值 10.1 总硬度 11.1 溶解性总固体 《生活饮用水标准检验方法 第 5 部分: 无机非金属指标》GB/T5750.5 -2023/ 6.2 硫酸盐 6.2 氯化物 6.2 氟化物 7.1 氰化物 6.2 硝酸盐 (以 N 计) 11.1 氨 (以 N 计) 《生活饮用水标准检验方法 第 6 部分: 金属和类金属指标》GB/T5750.6 -2023/4.1 铝 7.2 铁 7.2 锰 7.2 铜 7.2 锌 9.1 砷 11.1 汞 12.1 镉 13.1 铬 (六价) 14.1 铅 《生活饮用水标准检验方法 第 7 部分: 有机物综合指标》GB/T5750.7 -2023 /4.1 高锰酸盐指 数 (以 O₂ 计) 《生活饮用水标准检验方法 第 10 部分: 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2023/20.2 氯酸盐 《生活饮用水标准检验方法 第 11 部分: 消毒剂指标》GB/T5750.11-2023/4.2 游离氯 《生活饮用水标准检验方法 第 12 部分: 微生物指标》GB/T5750.12-2023 /4.1 菌落总数 5.3 总大肠菌群 7.3 大肠埃希氏菌	
检验结论: 经检验, 所检项目均符合《生活饮用水卫生标准》GB 5749-2022 中要求。 本报告只对本次送检样品负责。  检验检测专用章 报告日期: 2026 年 8 月 17 日	
附注: 1. 检验环境条件: 温度 20~25 ℃ 相对湿度 20~70%RH 2. 检验结果的不确定度 (必要时填写)。 3. 偏离标准方法的例外情况 (必要时填写)。	

编制人: 王利方

审核人: 王利方

签发人: 乔建生

行唐县疾病预防控制中心

检 验 报 告

报告编号: SZ-707-2026

含封面等共 4 页, 正文第 2 页

检验结果			
检验项目	检验结果	限值	结论
色度 (铂钴色度单位)	<5	15	合格
浑浊度 (散射浑浊度单位) NTU	<0.50	1	合格
臭和味	无任何臭和味	无异臭、异味	合格
肉眼可见物	无	无	合格
pH 值	7.20	不小于 6.5 且不大于 8.5	合格
总硬度 (以 CaCO_3 计) (mg/L)	220	450	合格
溶解性总固体 (mg/L)	310	1000	合格
硫酸盐 (mg/L)	52.5	250	合格
氯化物 (mg/L)	16.5	250	合格
氟化物 (mg/L)	0.26	1.0	合格
氰化物 (mg/L)	<0.002	0.05	合格
硝酸盐 (以 N 计) (mg/L)	2.28	10	合格
氨 (以 N 计) (mg/L)	<0.02	0.5	合格
铝 (mg/L)	<0.008	0.2	合格
铁 (mg/L)	<0.015	0.3	合格
锰 (mg/L)	<0.01	0.1	合格
铜 (mg/L)	<0.2	1.0	合格
锌 (mg/L)	<0.05	1.0	合格
砷 (mg/L)	<0.0010	0.01	合格
汞 (mg/L)	<0.0001	0.001	合格
铬 (六价) (mg/L)	<0.004	0.05	合格
高锰酸盐指数 (以 O_2 计) (mg/L)	0.62	3	合格
铅 (mg/L)	<0.0025	0.01	合格
镉 (mg/L)	<0.0005	0.005	合格
氯酸盐 (mg/L)	0.052	0.7	合格
游离氯 (mg/L)	0.80	≥ 0.3	合格
菌落总数 (CFU/mL)	9	100	合格
总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
大肠埃希氏菌 (MPN/100mL)	未检出	不应检出	合格
以下空白			